


UWAGI Złącza Probiernicze, należy instalować w obudowach izolacyjnych wnekowych 150x150x100 mm zabudowanych na wys. 1 m od poziomu terenu .
Zwody pionowe, wykonane przewodem FeZn Ø8mm należy układać w rurkach PVC o gr. ścianki min 5mm ułożonych w brzdach wykonanych w warstwie ocieplenia .

Ochrona piorunochronna agregatu grzewczo-wentylacyjnego, dachowego, na dachu sali nr 2/1

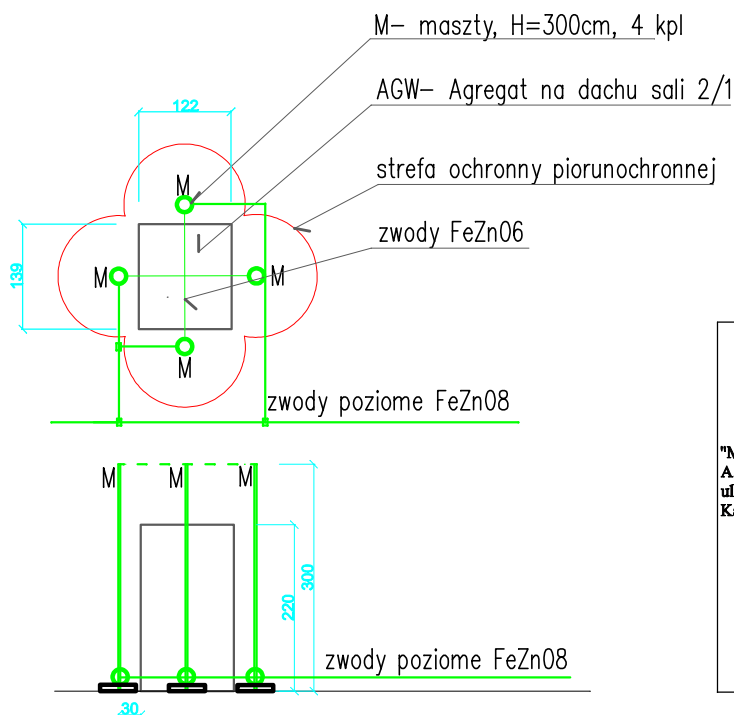

układ połączeń wewnętrznych: TN-S
ochrona od porażen:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKT BUDOWLANY			
Przedmiot inwentaryzacji	Przebudowa i nadbudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr1		
Inwestor	Gmina Miejska Kamienna Góra Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra		
Adres inwestycji	dz. nr 311/3 , Kamienna Góra		
Branża	ELEKTRYCZNA	Podpis	RYS. nr
Projektant	mgr inż. Ryszard Wiatr upr. PNB/UB-11/98 DOŚ/IE/0606/01		E5
Asystent projektanta	mgr inż. Jan Świrkło upr.1598/96 DOŚ/IE/0594/01		SKALA 1:100
Nazwa rysunku	INSTALACJA PIORUNOCHRONNA		DATA Marzec 2009