


TABLICA LOKALU TL 230V


Zasilanie	—	—	TM/1	TM/2	TM/3	TM/4	TM/5	TM/6	TM/7	1	Numer obwodu
Moc zainstal.	Zabezp. przep. napięcia	Osw. pom. sala inf. tur.	Gn 1-faz. pom. socj.	Osw. pom. WC pom. sal inf.	Gn 1-faz. podgrzewacz	Gn 1-faz. klimatyzator 1	Gn 1-faz. klimatyzator 2	Moc w [kW]			
6,2	—	—	0,1	0,5	0,1	1,0	1,5	1,5	3		

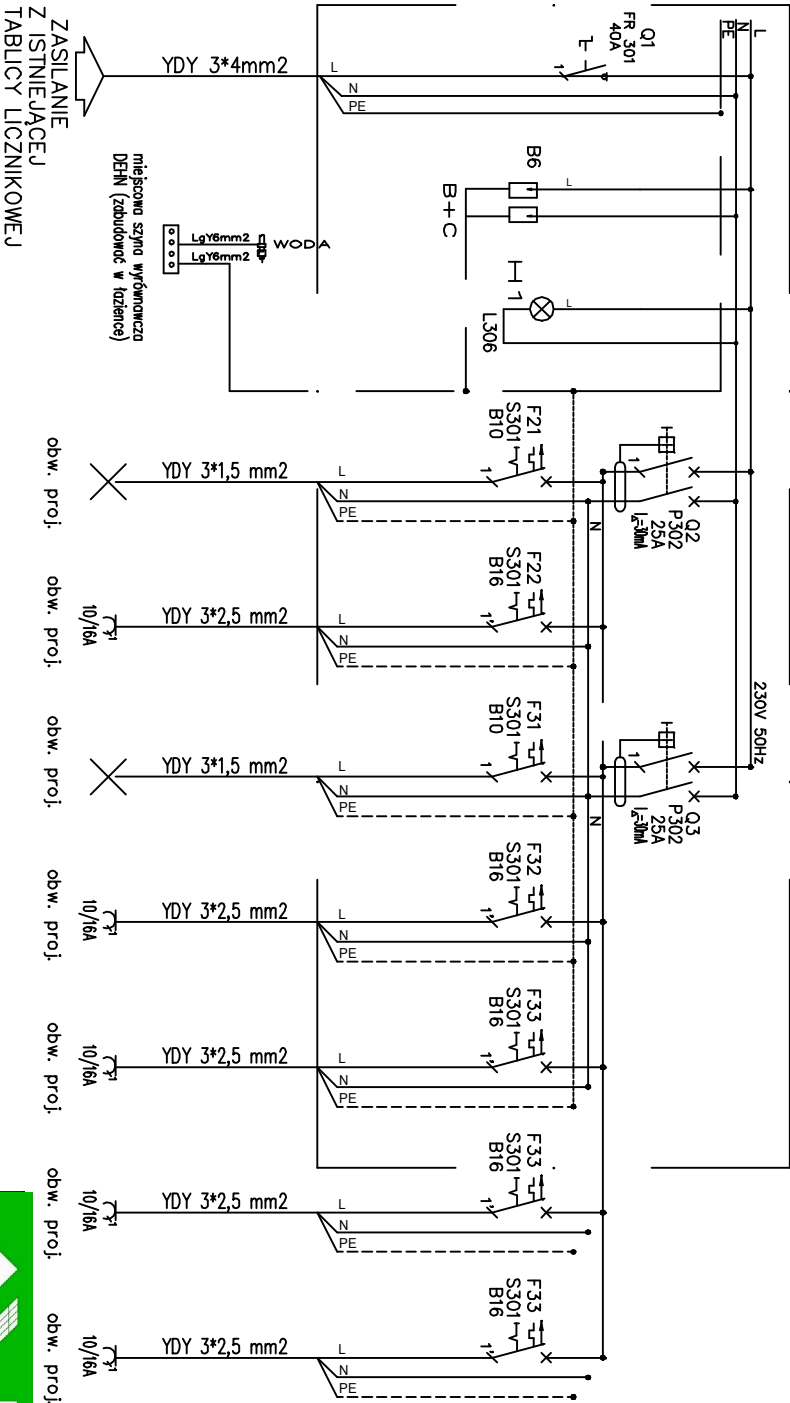

UWAGA:
Schemat strukturalny Tablicy
lokalu TL 230V
po dokonaniu zmian w instalacji
elektrycznej lokalu

Tablica zestawiona z typowych tablic prefabrykowanych wnekowych

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
BEZPOŚREDNIM :
PRZY DOTYKU :
IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH
POŚREDNIM :
IZOLACJNE PRZELĄCZENIE ZASILANIA
OCHRONA UZPEŁNIACZA -
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

 KAPINUS PROJEKTY BUDOWLANE KIEROWANIE ROBOTAMI NADZÓR ZASTĘPCZY				www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376 ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)			
Inwestor:		Obiekt:		Temat:		Projektował:	
Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.		Budynek mieszkalny,		Przebudowa lokalu usługowego na punkt		mgr inż. Zdzisław Marciniak	
ul. Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra		ul. Lubawska 4, 58-400 Kamienna Góra		informacji turystycznej.		Upr. nr	
						NBGP-V-7342/3/8/95/96	